




नेपाल सरकार
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
जल तथा मौसम विज्ञान विभाग
हावापानी विज्ञान महाशाखा/हावापानी विश्लेषण शाखा

मिति: २०८२/०८/१५
01st December 2025

विषय: दैनिक तापक्रम र वर्षा विवरण

दैनिक वर्षा (Daily Precipitation) को सारांश:

मंसिर १४ गते बिहान ०८:४५ बजे देखि मंसिर १५ गते बिहान ०८:४५ बजे सम्मको वर्षा आज मिति २०८२/०८/१५ गते बिहान ०८:४५ बजे २९१ वटा वर्षा मापन केन्द्रहरू (मानव सञ्चालित: ३४ र स्वचालित: २५७) मा मापन गरिएको गत २४ घण्टाको वर्षाको विवरण अनुसार १ मि.मि. भन्दा बढी वर्षा कुनै पनि केन्द्रमा भएको छैन (नक्सा १)।

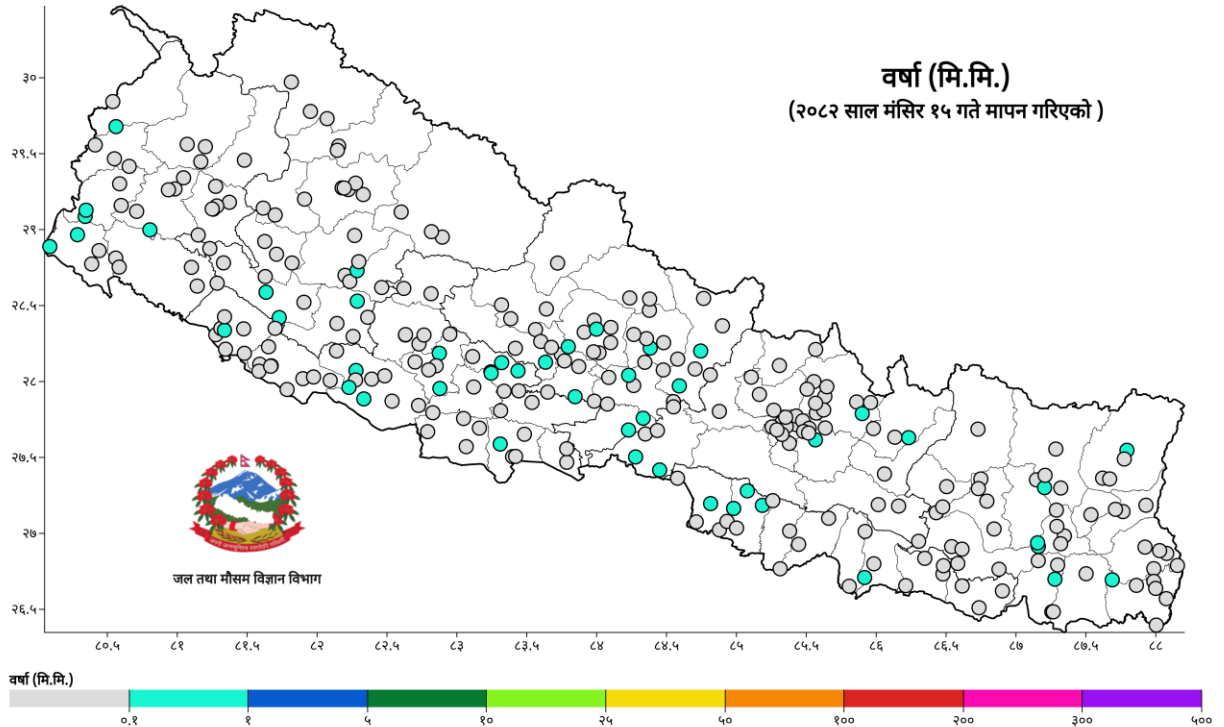


नक्सा १: मंसिर १४ गते बिहान ०८:४५ बजे देखि मंसिर १५ गते बिहान ०८:४५ बजे सम्मको २४ घण्टाको वर्षा (मि.मि.)




नेपाल सरकार
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
जल तथा मौसम विज्ञान विभाग
हावापानी विज्ञान महाशाखा/हावापानी विश्लेषण शाखा

दैनिक न्यूनतम तापक्रम (Daily Minimum Temperature) र अधिकतम तापक्रम (Daily Maximum Temperature) को सारांश:

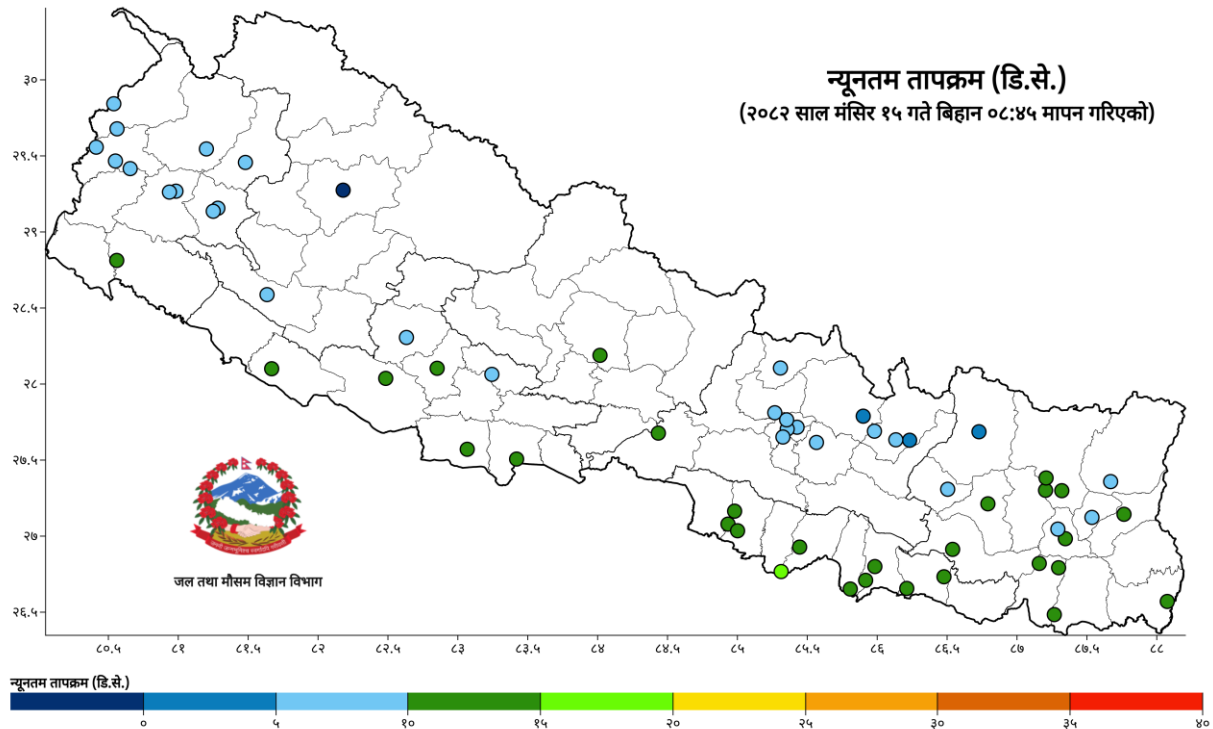

नक्सा २: मंसिर १४ गते बिहान ०८:४५ बजे देखि मंसिर १५ गते बिहान ०८:४५ बजे सम्मको २४ घण्टाको न्यूनतम तापक्रम (डिग्री सेल्सियस)

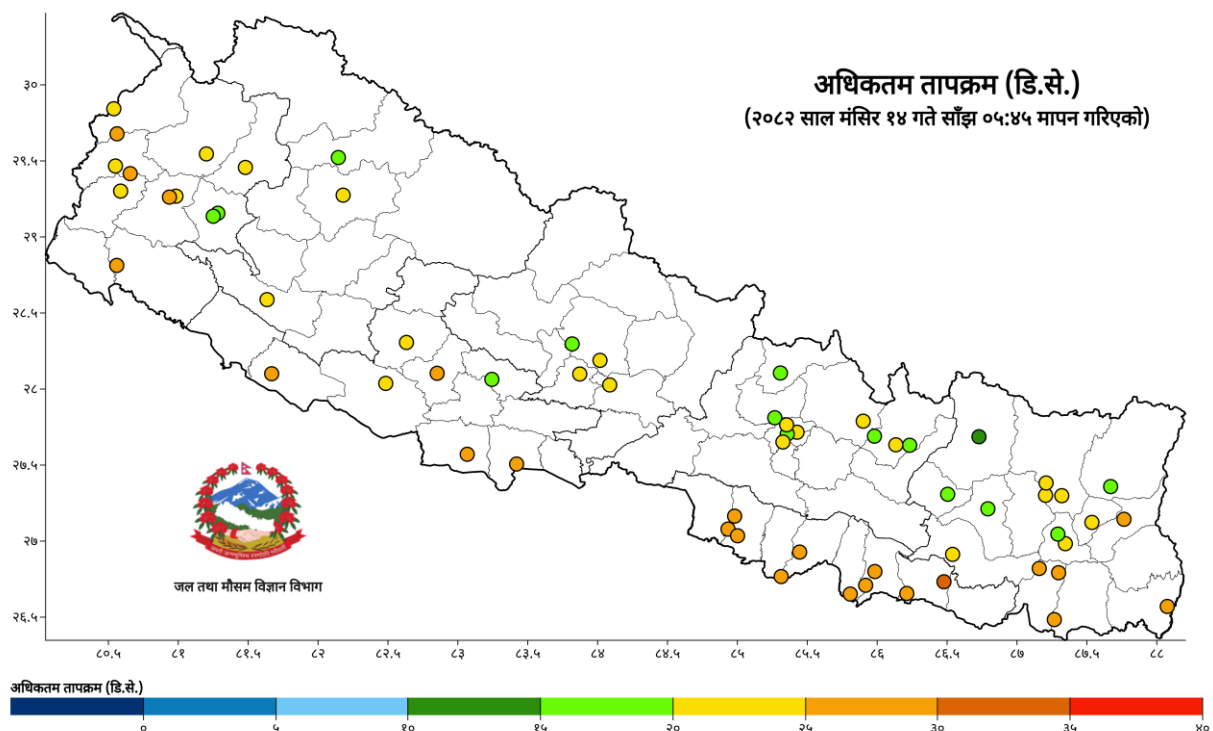

नक्सा ३: मंसिर १३ गते बिहान ०८:४५ बजे देखि मंसिर १४ गते साँझ ०५:४५ बजे सम्मको २४ घण्टाको अधिकतम तापक्रम (डिग्री सेल्सियस)



नेपाल सरकार
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
जल तथा मौसम विज्ञान विभाग
हावापानी विज्ञान महाशाखा/हावापानी विश्लेषण शाखा

तालिका १: २०८२/०८/१५ गते बिहान ०८:४५ बजे मापन गरिएको गत २४ घण्टाको न्यूनतम तापक्रम र २०८२/०८/१४ गते साँझ ०५:४५ बजे मापन गरिएको गत २४ घण्टाको अधिकतम तापक्रमको विवरण।

तापक्रम (डि.से.)	न्यूनतम तापक्रम (केन्द्र संख्या)	अधिकतम तापक्रम (केन्द्र संख्या)
-५ देखि ०	-५ देखि ०	१
० देखि ५	० देखि ५	३
५ देखि १०	५ देखि १०	२७
१० देखि १५	१० देखि १५	३०
१५ देखि २०	१५ देखि २०	१
२० देखि २५	२० देखि २५	०
२५ देखि ३०	२५ देखि ३०	०
३० देखि ३५	३० देखि ३५	०
जम्मा केन्द्र संख्या (वटा)	६२	७१
सबैभन्दा बढी केन्द्र, जिल्ला	१५ डि.से / गौर, रौतहट	३० डि.से / लाहान, सिराहा
सबैभन्दा कम केन्द्र, जिल्ला	-३.२ डि.से / जुम्ला, जुम्ला	१३.४ डि.से / लुक्ला, सोलुखुम्बु

नोट:

डि.से. = डिग्री सेल्सियस, मि.मि. = मिलिमिटर

डाटाबेसमा प्राप्त हुने तथ्याङ्कको आधारमा दैनिक रिपोर्टमा प्रयोग हुने केन्द्रको संख्या फरक पर्न सक्नेछ।