




नेपाल सरकार
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
जल तथा मौसम विज्ञान विभाग
हावापानी विज्ञान महाशाखा/हावापानी विश्लेषण शाखा

मिति: २०८२/१०/१९
2nd February 2026

विषय: दैनिक तापक्रम र वर्षा विवरण

दैनिक वर्षा (Daily Precipitation) को सारांश:

माघ १८ गते बिहान ०८:४५ बजे देखि माघ १९ गते बिहान ०८:४५ बजे सम्मको वर्षा आज मिति २०८२/१०/१९ गते बिहान ०८:४५ बजे ३३६ वटा वर्षा मापन केन्द्रहरू (मानव सञ्चालित: ७९ र स्वचालित: २५७) मा मापन गरिएको गत २४ घण्टाको वर्षाको विवरण अनुसार ५ वटा केन्द्रहरूमा वर्षा भएको छ। उक्त केन्द्रहरू मध्ये सबैभन्दा बढि वर्षा (३.९ मि.मि.) बैतडी जिल्लाको सिद्धपुर केन्द्रमा ३.९ मि.मि. वर्षा भएको छ (नक्सा १)।

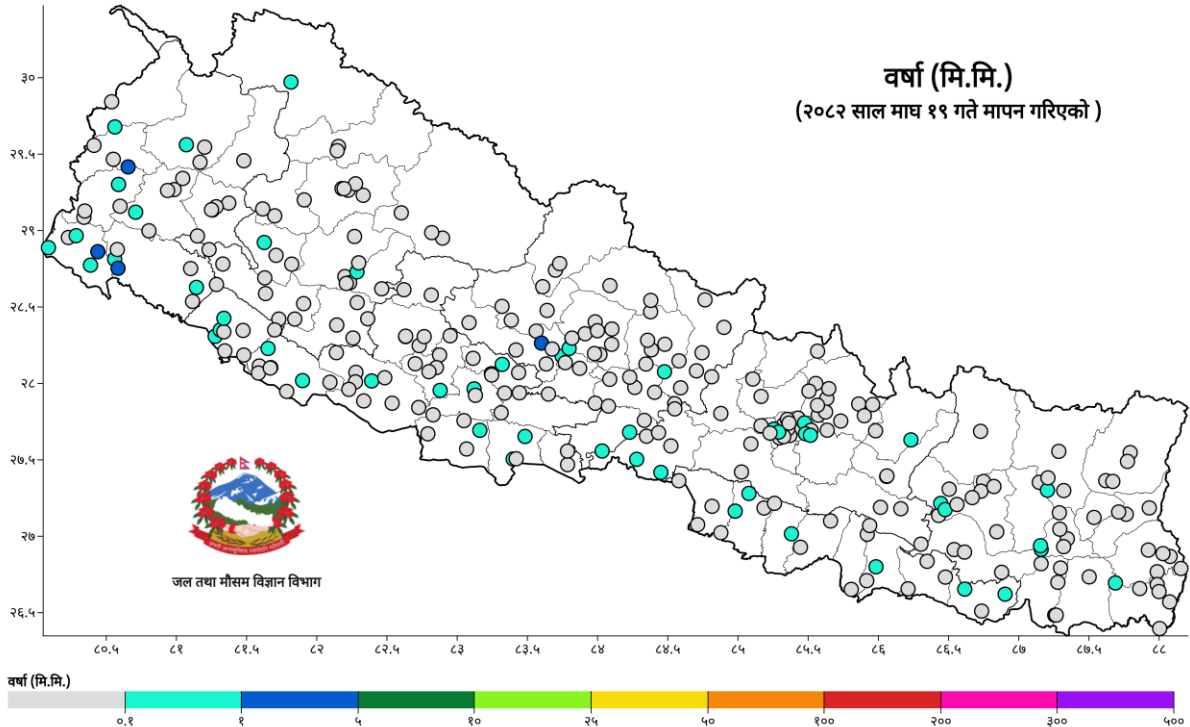


नक्सा १: माघ १८ गते बिहान ०८:४५ बजे देखि माघ १९ गते बिहान ०८:४५ बजे सम्मको २४ घण्टाको वर्षा (मि.मि.)




नेपाल सरकार
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
जल तथा मौसम विज्ञान विभाग
हावापानी विज्ञान महाशाखा/हावापानी विश्लेषण शाखा

दैनिक न्यूनतम तापक्रम (Daily Minimum Temperature) र अधिकतम तापक्रम (Daily Maximum Temperature) को सारांशः

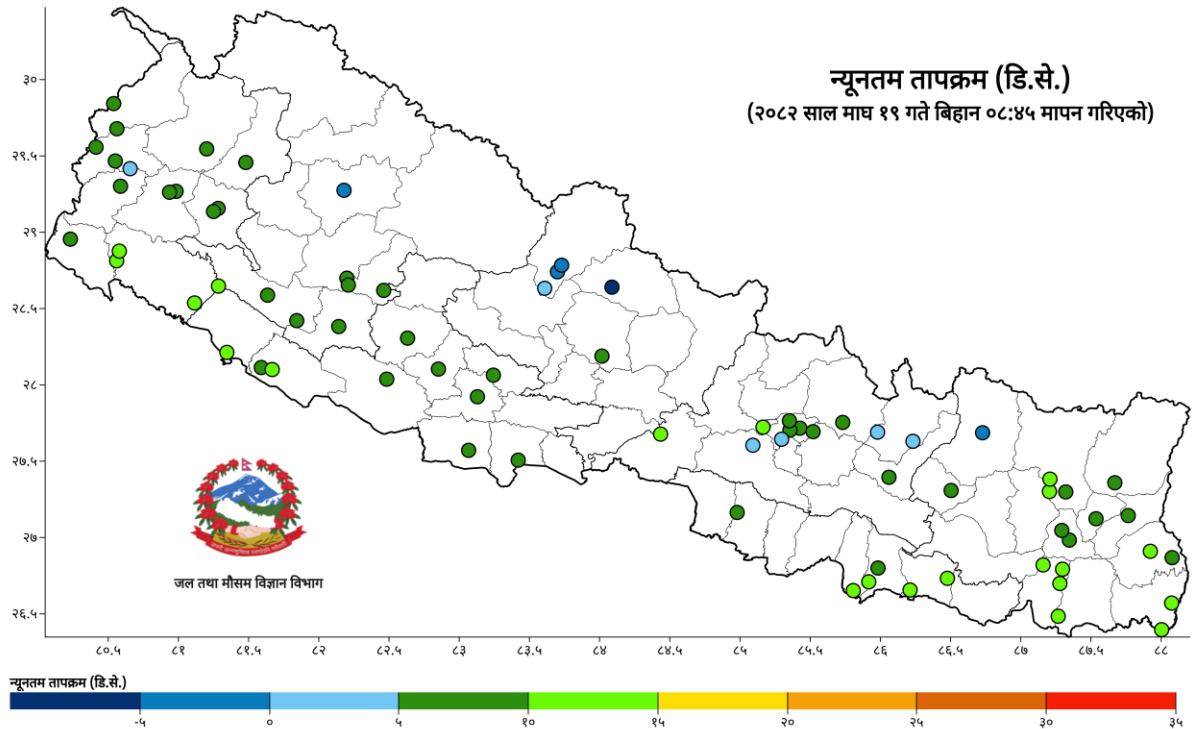

नक्सा २: माघ १८ गते बिहान ०८:४५ बजे देखि माघ १९ गते बिहान ०८:४५ बजे सम्मको २४ घण्टाको न्यूनतम तापक्रम (डिग्री सेल्सियस)

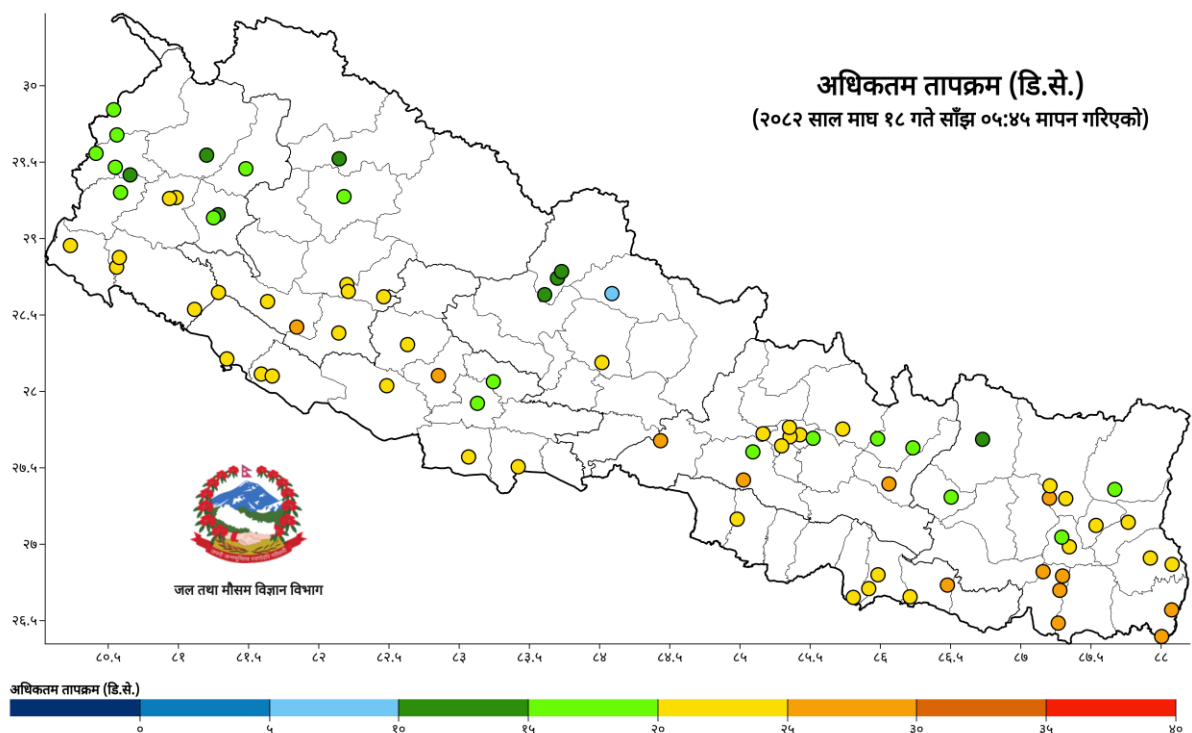

नक्सा ३: माघ १७ गते साँझ ०५:४५ बजे देखि माघ १८ गते साँझ ०५:४५ बजे सम्मको २४ घण्टाको अधिकतम तापक्रम (डिग्री सेल्सियस)



नेपाल सरकार
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
जल तथा मौसम विज्ञान विभाग
हावापानी विज्ञान महाशाखा/हावापानी विश्लेषण शाखा

तालिका १: २०८२/१०/१९ गते बिहान ०८:४५ बजे मापन गरिएको गत २४ घण्टाको न्यूनतम तापक्रम र २०८२/१०/१८ गते साँझ ०५:४५ बजे मापन गरिएको गत २४ घण्टाको अधिकतम तापक्रमको विवरण।

तापक्रम (डि.से.)	न्यूनतम तापक्रम (केन्द्र संख्या)	अधिकतम तापक्रम (केन्द्र संख्या)
-१० देखि -५	१	-
-५ देखि ०	४	-
० देखि ५	६	-
५ देखि १०	४३	१
१० देखि १५	२१	८
१५ देखि २०	-	१७
२० देखि २५	-	३८
२५ देखि ३०	-	१३
जम्मा केन्द्र संख्या (वटा)	७५	७७
सबैभन्दा बढी केन्द्र, जिल्ला	१३.५ डि.से / धरान, सुनसरी	२७.६ डि.से / चतारा, सुनसरी
सबैभन्दा कम केन्द्र, जिल्ला	-९.२ डि.से / हुम्दे, मनाङ	९.६ डि.से / हुम्दे, मनाङ

नोट:

डि.से. = डिग्री सेल्सियस, मि.मि. = मिलिमिटर

डाटाबेसमा प्राप्त हुने तथ्याङ्कको आधारमा दैनिक रिपोर्टमा प्रयोग हुने केन्द्रको संख्या फरक पर्न सक्नेछ।