




नेपाल सरकार
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
जल तथा मौसम विज्ञान विभाग
हावापानी विज्ञान महाशाखा/हावापानी विश्लेषण शाखा

मिति: २०८२/११/०१
13th February 2026

विषय: दैनिक तापक्रम र वर्षा विवरण

दैनिक वर्षा (Daily Precipitation) को सारांश:

माघ २९ गते बिहान ०८:४५ बजे देखि फाल्गुण ०१ गते बिहान ०८:४५ बजे सम्मको वर्षा आज मिति २०८२/११/०१ गते बिहान ०८:४५ बजे २८१ वटा वर्षा मापन केन्द्रहरू (मानव सञ्चालित: ७९ र स्वचालित: २०२) मा मापन गरिएको गत २४ घण्टाको वर्षाको विवरण अनुसार १ मि.मि. भन्दा बढी वर्षा कुनै पनि केन्द्रमा भएको छैन (नक्सा १)।

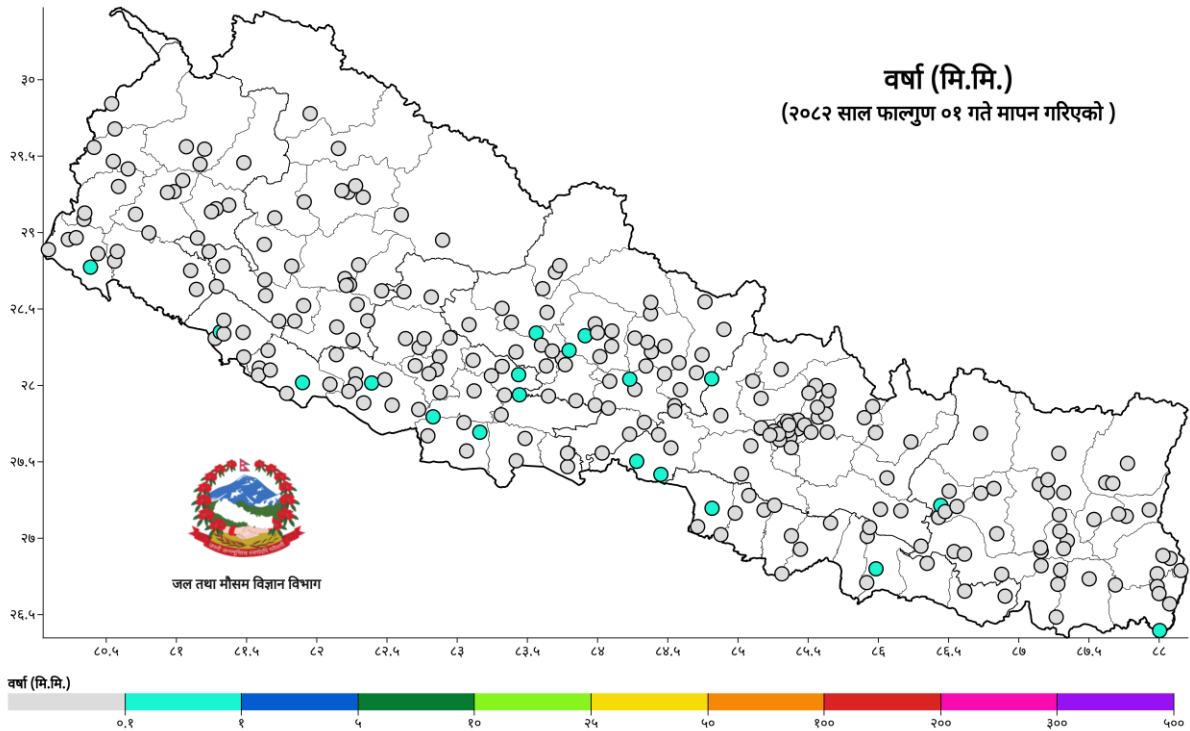


नक्सा १: माघ २९ गते बिहान ०८:४५ बजे देखि फाल्गुण ०१ गते बिहान ०८:४५ बजे सम्मको २४ घण्टाको वर्षा (मि.मि.)




नेपाल सरकार
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
जल तथा मौसम विज्ञान विभाग
हावापानी विज्ञान महाशाखा/हावापानी विश्लेषण शाखा

दैनिक न्यूनतम तापक्रम (Daily Minimum Temperature) र अधिकतम तापक्रम (Daily Maximum Temperature) को सारांशः

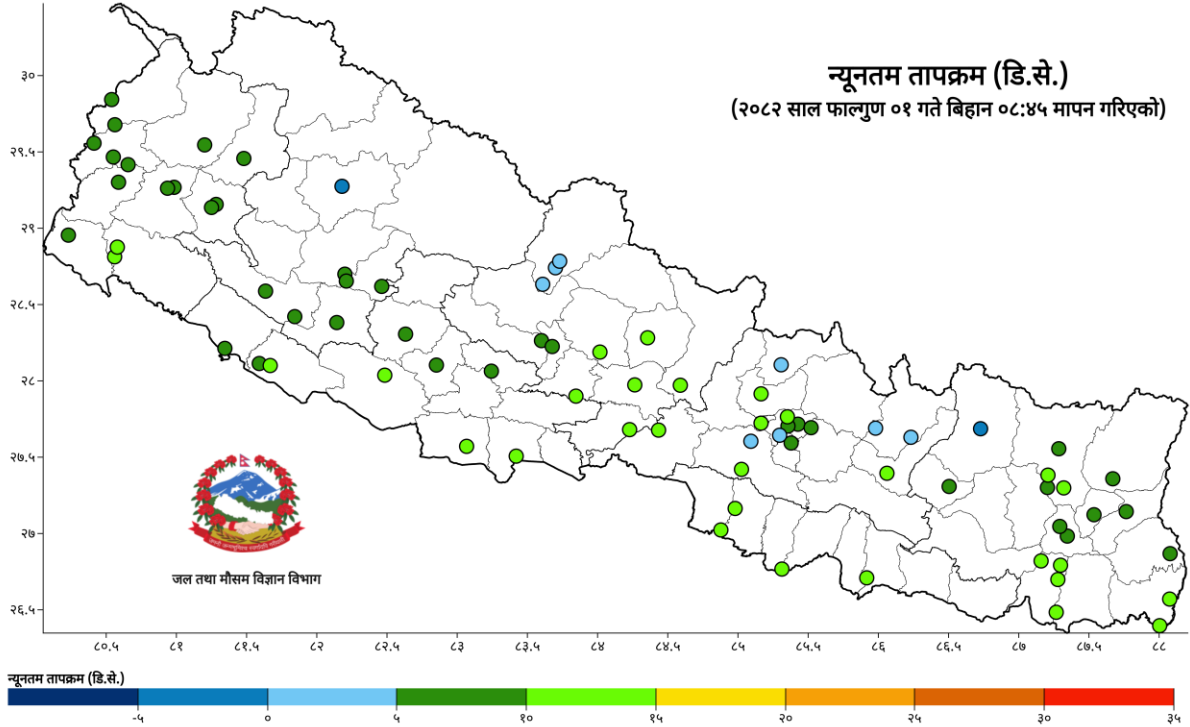

नक्सा २: माघ २९ गते बिहान ०८:४५ बजे देखि फाल्गुण ०१ गते बिहान ०८:४५ बजे सम्मको २४ घण्टाको न्यूनतम तापक्रम (डिग्री सेल्सियस)

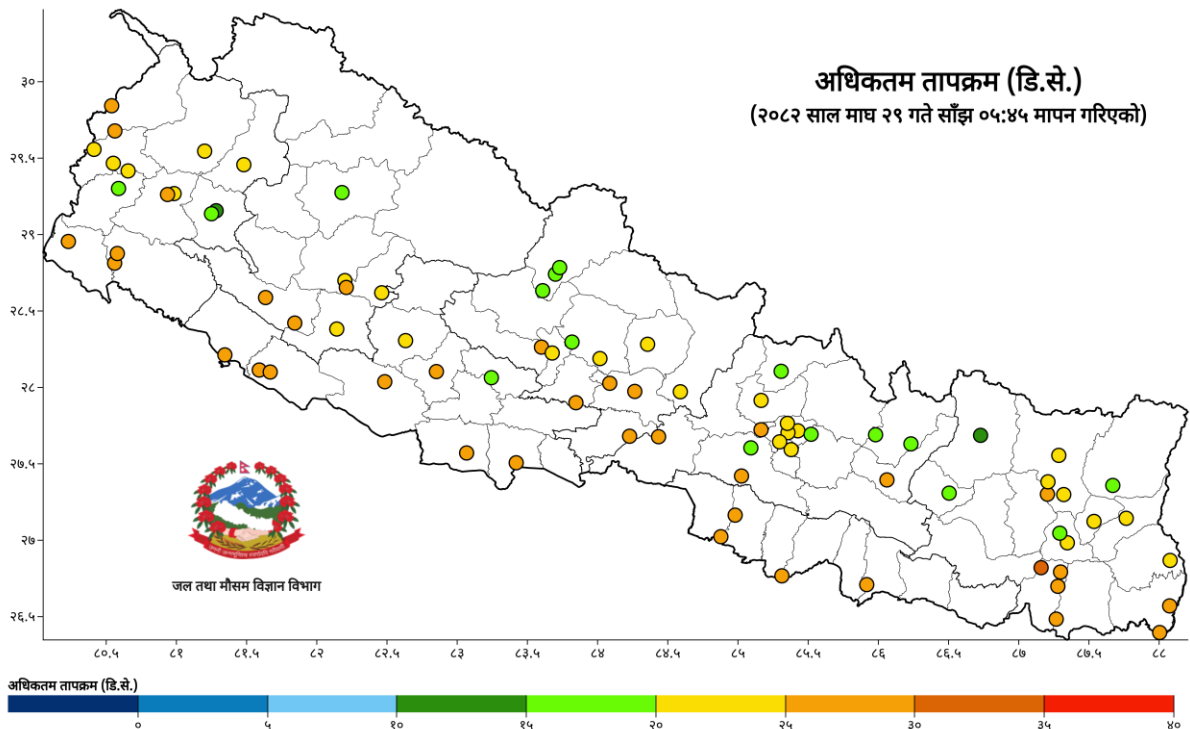

नक्सा ३: माघ २८ गते साँझ ०५:४५ बजे देखि माघ २९ गते साँझ ०५:४५ बजे सम्मको २४ घण्टाको अधिकतम तापक्रम (डिग्री सेल्सियस)



नेपाल सरकार
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
जल तथा मौसम विज्ञान विभाग
हावापानी विज्ञान महाशाखा/हावापानी विश्लेषण शाखा

तालिका १: २०८२/११/०१ गते बिहान ०८:४५ बजे मापन गरिएको गत २४ घण्टाको न्यूनतम तापक्रम र २०८२/१०/२९ गते साँझ ०५:४५ बजे मापन गरिएको गत २४ घण्टाको अधिकतम तापक्रमको विवरण।

तापक्रम (डि.से.)	न्यूनतम तापक्रम (केन्द्र संख्या)	अधिकतम तापक्रम (केन्द्र संख्या)
-१० देखि -५	२	-
-५ देखि ०	८	-
० देखि ५	३९	-
५ देखि १०	३०	२
१० देखि १५	-	१६
१५ देखि २०	-	२७
२० देखि २५	-	३५
२५ देखि ३०	-	१
जम्मा केन्द्र संख्या (वटा)	७९	८१
सबैभन्दा बढी केन्द्र, जिल्ला	१३.९ डि.से / धरान, सुनसरी	३०.२ डि.से / चतारा, सुनसरी
सबैभन्दा कम केन्द्र, जिल्ला	-१.५ डि.से / लुक्ला, सोलुखुम्बु	१२.६ डि.से / लुक्ला, सोलुखुम्बु

नोट:

डि.से. = डिग्री सेल्सियस, मि.मि. = मिलिमिटर

डाटाबेसमा प्राप्त हुने तथ्याङ्कको आधारमा दैनिक रिपोर्टमा प्रयोग हुने केन्द्रको संख्या फरक पर्न सक्नेछ।