



नेपाल सरकार
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय
नेपाल मौसम विज्ञान विभाग
जलवायु विज्ञान महाशाखा / जलवायु विश्लेषण शाखा


मिति: २०८३/०६/२७

13th October 2026

विषय: दैनिक तापक्रम र वर्षा विवरण

दैनिक वर्षा (Daily Precipitation) को सारांश:

आश्विन २६ गते बिहान ०८:४५ बजे देखि आश्विन २७ गते बिहान ०८:४५ बजे सम्मको वर्षा आज मिति २०८३/०६/२७ गते बिहान ०८:४५ बजे ४०१ वटा वर्षा मापन केन्द्रहरू (मानव सञ्चालित: ६३ र स्वचालित: ३३८) मा मापन गरिएको गत २४ घण्टाको वर्षाको विवरण अनुसार ११ वटा केन्द्रमा वर्षा भएको छ। उक्त केन्द्रहरूमध्ये सबैभन्दा बढी वर्षा (२०.० मि.मि.) मकवानपुर जिल्लाको मार्खु गाँउ केन्द्रमा मापन भएको छ (नक्सा १)।

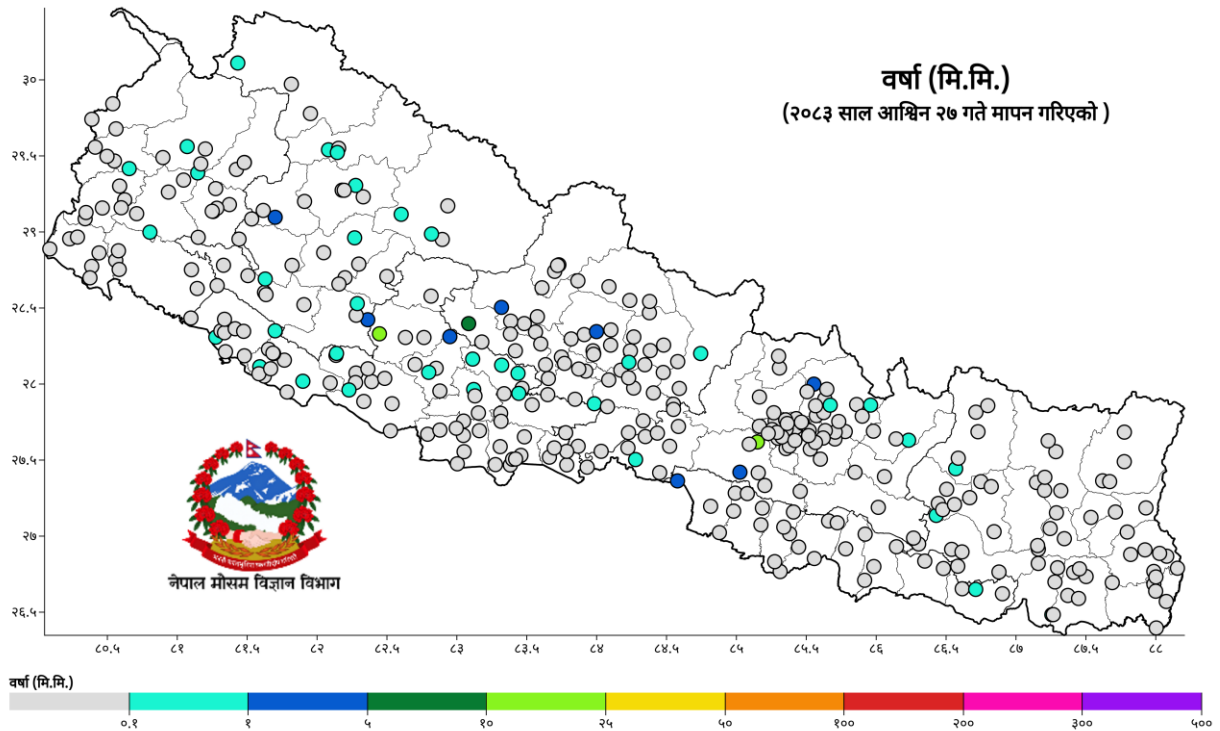


नक्सा १: आश्विन २६ गते बिहान ०८:४५ बजे देखि आश्विन २७ गते बिहान ०८:४५ बजे सम्मको २४ घण्टाको वर्षा (मि.मि.)




नेपाल सरकार
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय
नेपाल मौसम विज्ञान विभाग
जलवायु विज्ञान महाशाखा / जलवायु विश्लेषण शाखा

दैनिक न्यूनतम तापक्रम (Daily Minimum Temperature) र अधिकतम तापक्रम (Daily Maximum Temperature) को सारांश:

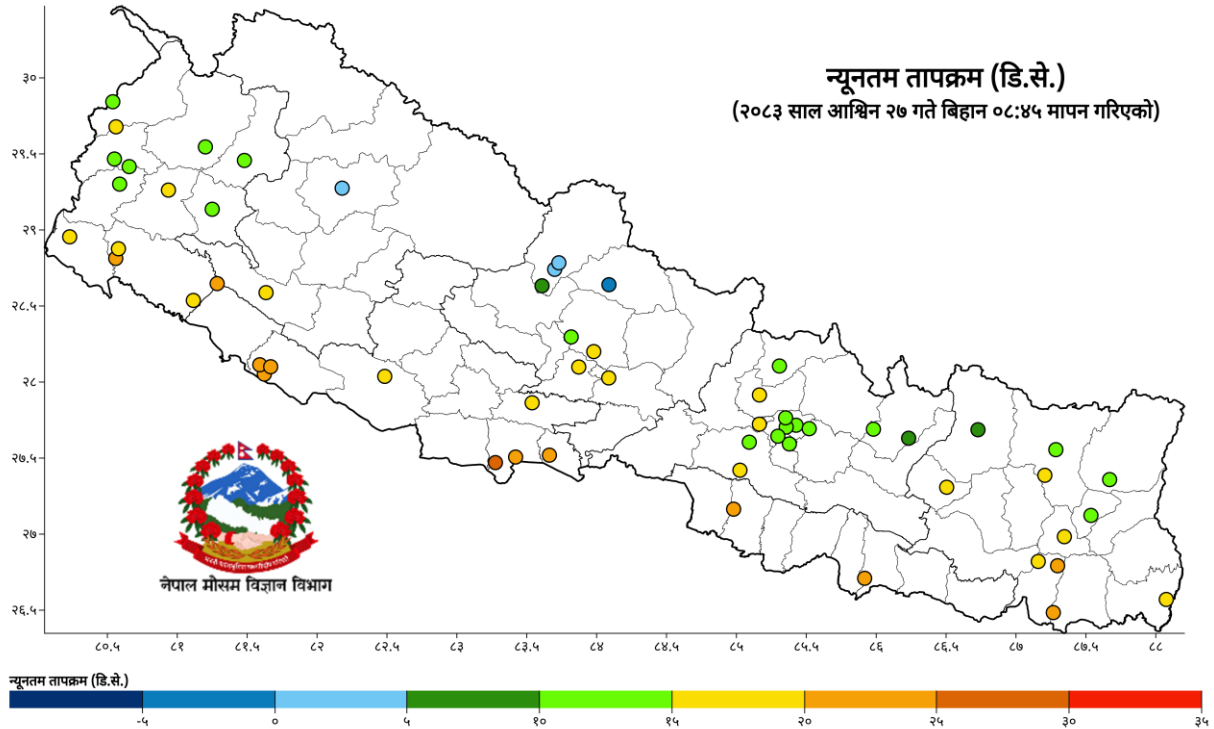

नक्सा २: आश्विन २६ गते बिहान ०८:४५ बजे देखि आश्विन २७ गते बिहान ०८:४५ बजे सम्मको २४ घण्टाको न्यूनतम तापक्रम (डिग्री सेल्सियस)

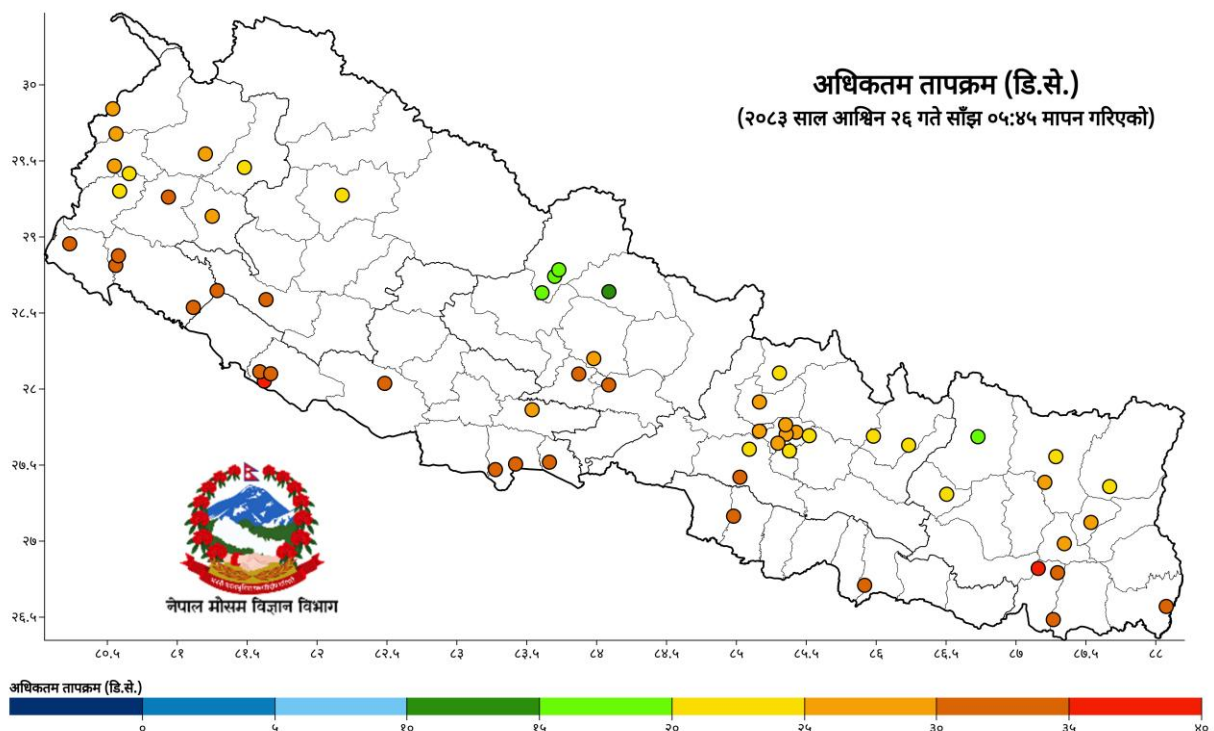

नक्सा ३: आश्विन २५ गते साँझ ०५:४५ बजे देखि आश्विन २६ गते साँझ ०५:४५ बजे सम्मको २४ घण्टाको अधिकतम तापक्रम (डिग्री सेल्सियस)



नेपाल सरकार
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय
नेपाल मौसम विज्ञान विभाग
जलवायु विज्ञान महाशाखा / जलवायु विश्लेषण शाखा

तालिका १: २०८३/०६/२७ गते बिहान ०८:४५ बजे मापन गरिएको गत २४ घण्टाको न्यूनतम तापक्रम र २०८३/०६/२६ गते साँझ ०५:४५ बजे मापन गरिएको गत २४ घण्टाको अधिकतम तापक्रमको विवरण।

तापक्रम (डि.से.)	न्यूनतम तापक्रम (केन्द्र संख्या)	अधिकतम तापक्रम (केन्द्र संख्या)
-५ देखि ०	१	-
० देखि ५	३	-
५ देखि १०	३	-
१० देखि १५	२०	१
१५ देखि २०	१९	४
२० देखि २५	११	१३
२५ देखि ३०	१	१६
३० देखि ३५	-	२१
३५ देखि ४०	-	२
जम्मा केन्द्र संख्या (वटा)	५८	५७
सबैभन्दा बढी/केन्द्र	२६.० डि.से. / लुम्बिनी, रुपन्देही	३५.४ डि.से. / चतारा, सुनसरी
सबैभन्दा कम/केन्द्र	-२.४ डि.से. / हुम्दे, मनाङ	१४.५ डि.से. / हुम्दे, मनाङ

डि.से. = डिग्री सेल्सियस, मि.मि. = मिलिमिटर

डाटाबेसमा प्राप्त हुने तथ्याङ्कको आधारमा दैनिक रिपोर्टमा प्रयोग हुने केन्द्रको संख्या फरक पर्न सक्नेछ।