नेपाल सरकार
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय
नेपाल मौसम विज्ञान विभाग
जलवायु विज्ञान महाशाखा / जलवायु विश्लेषण शाखा


मितिः २०८३/०७/२७
13th November 2026

## विषयः दैनिक तापक्रम र वर्षा विवरण

**दैनिक वर्षा (Daily Precipitation) को सारांशः**

कार्तिक २६ गते बिहान ०८:४५ बजे देखि कार्तिक २७ गते बिहान ०८:४५ बजे सम्मको वर्षा


आज मिति २०८३/०७/२७ गते बिहान ०८:४५ बजे ४३० वटा वर्षा मापन केन्द्रहरु (मानव सञ्चालितः ९० र स्वचालितः ३४०) मा मापन गरिएको गत २४ घण्टाको वर्षाको विवरण अनुसार कुनै पनि केन्द्रमा वर्षा भएको छैन (नक्सा १)।

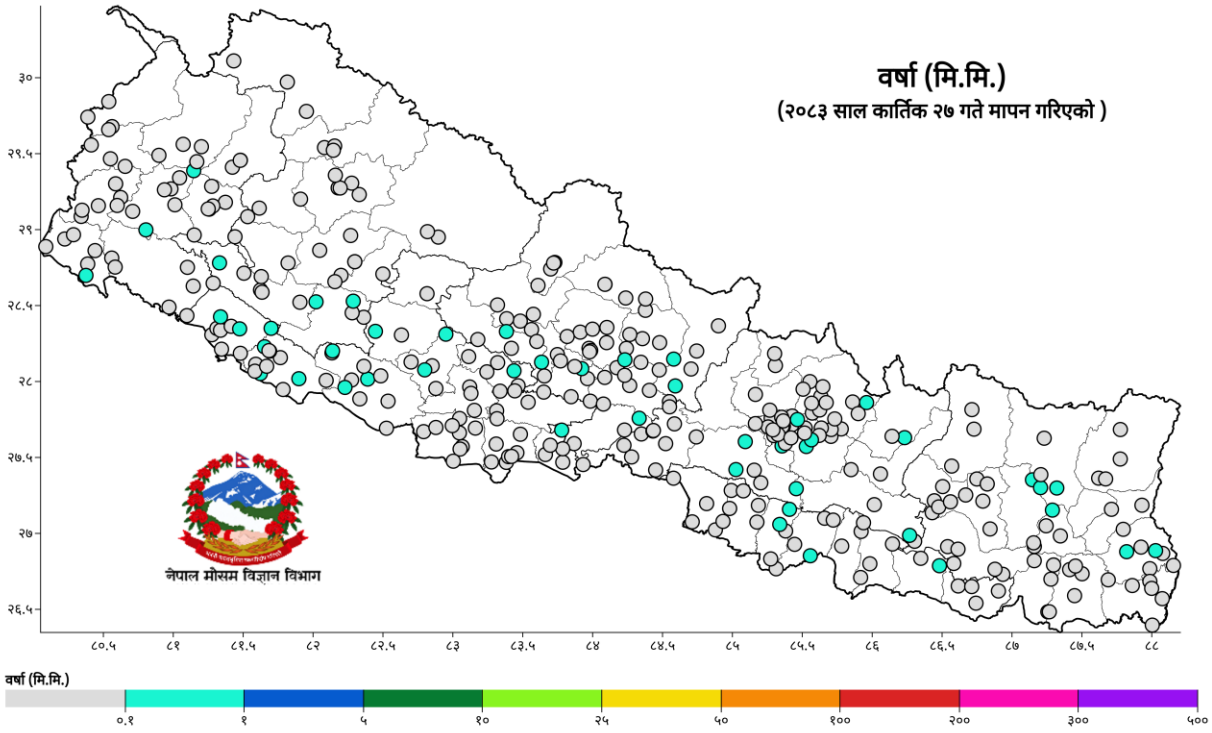



नक्सा १: कार्तिक २६ गते बिहान ०८:४५ बजे देखि कार्तिक २७ गते बिहान ०८:४५ बजे सम्मको २४ घण्टाको वर्षा (मि.मि.)

नेपाल सरकार
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय
नेपाल मौसम विज्ञान विभाग
जलवायु विज्ञान महाशाखा / जलवायु विश्लेषण शाखा

**दैनिक न्यूनतम तापक्रम (Daily Minimum Temperature) र अधिकतम तापक्रम (Daily Maximum Temperature) को सारांशः**

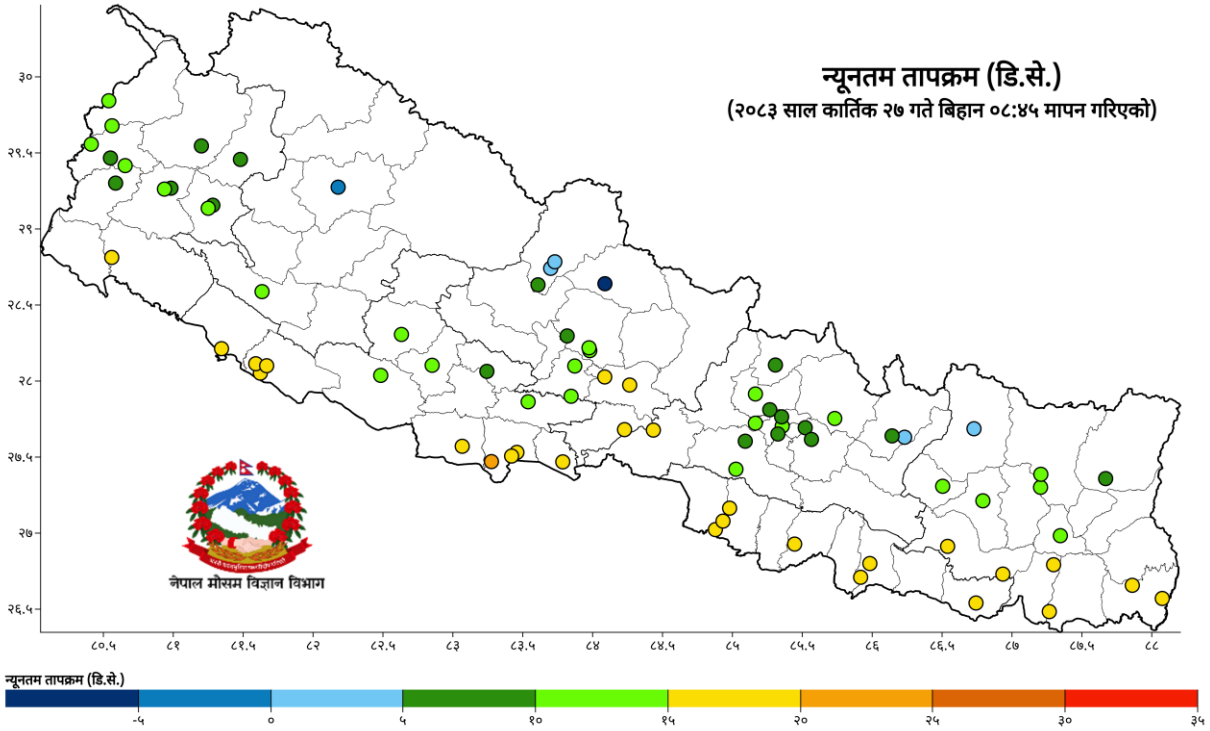


नक्सा २: कार्तिक २६ गते बिहान ०८:४५ बजे देखि कार्तिक २७ गते बिहान ०८:४५ बजे सम्मको २४ घण्टाको न्यूनतम तापक्रम (डिग्री सेल्सियस)

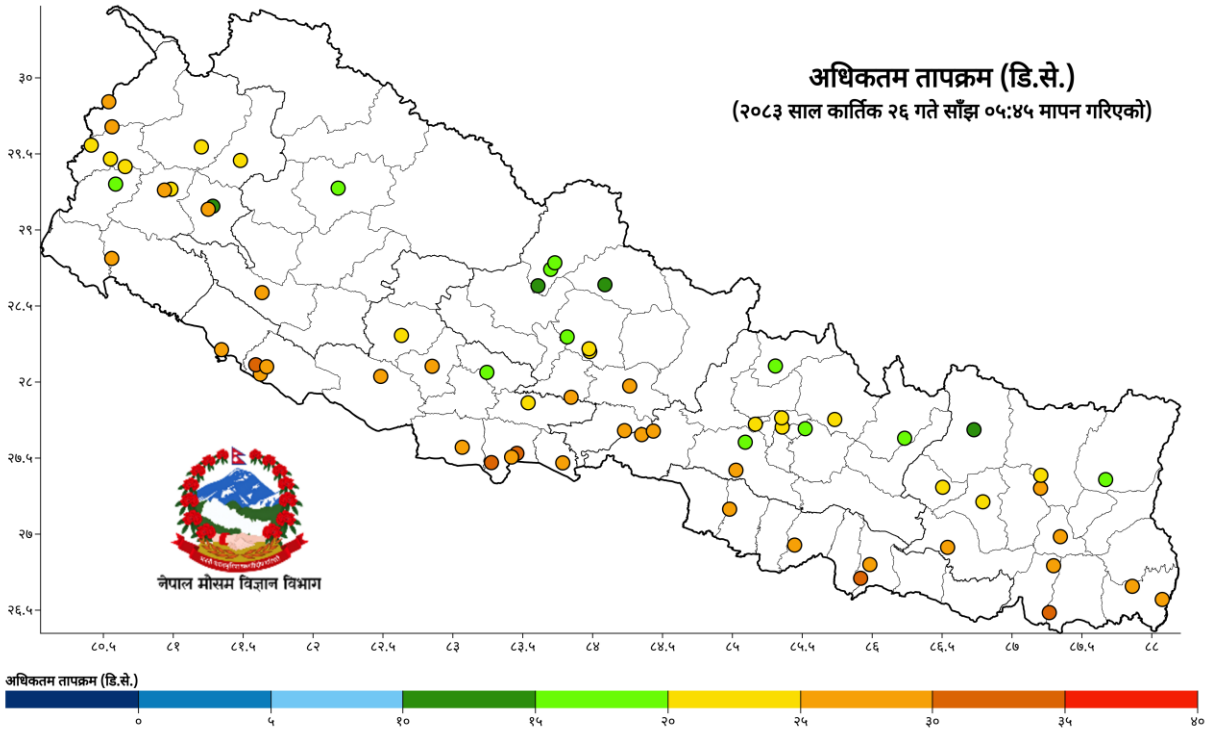


नक्सा ३: कार्तिक २५ गते साँझ ०५:४५ बजे देखि कार्तिक २६ गते साँझ ०५:४५ बजे सम्मको २४ घण्टाको अधिकतम तापक्रम (डिग्री सेल्सियस)

नेपाल सरकार
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय
नेपाल मौसम विज्ञान विभाग
जलवायु विज्ञान महाशाखा / जलवायु विश्लेषण शाखा

तालिका १: २०८३/०७/२७ गते बिहान ०८:४५ बजे मापन गरिएको गत २४ घण्टाको न्यूनतम तापक्रम र २०८३/०७/२६ गते साँझ ०५:४५ बजे मापन गरिएको गत २४ घण्टाको अधिकतम तापक्रमको विवरण।

| तापक्रम (डि.से.) | न्यूनतम तापक्रम (केन्द्र संख्या) | अधिकतम तापक्रम (केन्द्र संख्या) |
|---|---|---|
| -१० देखि -५ | १ | - |
| -५ देखि ० | १ | - |
| ० देखि ५ | ४ | - |
| ५ देखि १० | १८ | - |
| १० देखि १५ | २५ | ४ |
| १५ देखि २० | २६ | १२ |
| २० देखि २५ | १ | २० |
| २५ देखि ३० | - | ३३ |
| ३० देखि ३५ | - | ७ |
| जम्मा केन्द्र संख्या (वटा) | ७६ | ७६ |
| सबैभन्दा बढी/केन्द्र | २२.० डि.से. / लुम्बिनी, रुपन्देही | ३०.५ डि.से / वीरगञ्ज, पर्सा |
| सबैभन्दा कम/केन्द्र | -७.० डि.से. / हुम्दे, मनाङ | १२.८ डि.से / हुम्दे, मनाङ |

डि.से. = डिग्री सेल्सियस, मि.मि. = मिलिमिटर

डाटाबेसमा प्राप्त हुने तथ्याङ्कको आधारमा दैनिक रिपोर्टमा प्रयोग हुने केन्द्रको संख्या फरक पर्न सक्नेछ।